

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
Gminy Kodrąb  
ul. Niepodległości 9, 97-512 Kodrąb**

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomsku  
Aleje Jana Pawła II nr 9  
97-500 Radomsko**

**Plan działań naprawczych dla ujęcia w Klizinie  
z dnia 18-11-2022r.**

W nawiązaniu do decyzji PPIS w Radomsku Nr NHSK/90/2022 z dnia 18-11-2022r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego Klizin. Podejmuje się przeprowadzenie poniższych działań naprawczych.

2020-11-18 (piątek)

1. Natychmiastowe chlorowanie studni, zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.
2. Monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie.

2020-11-19 (sobota)

1. Chlorowanie studni, zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.
2. Monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie.
3. Płukanie studni i zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.

2020-11-20 (niedziela)

1. Chlorowanie studni i zbiorników oraz sieci wodociągowej.
2. Monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie.
3. Płukanie zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.

2020-11-21 (poniedziałek)

1. Chlorowanie studni i zbiorników oraz sieci wodociągowej.
2. Monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie.
3. Płukanie zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.

2020-11-22 (wtorek)

1. Chlorowanie studni i zbiorników oraz sieci wodociągowej.
2. Monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie.
3. Płukanie zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.

2020-11-23 (środa)

1. Monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie.
2. Płukanie zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.

2020-11-24 (czwartek)

1. Pobór prób wody do badania z punktu – Dmenin 139.
2. Po otrzymaniu wyników badań, przedłożenie ich do PPIS w Radomsku.

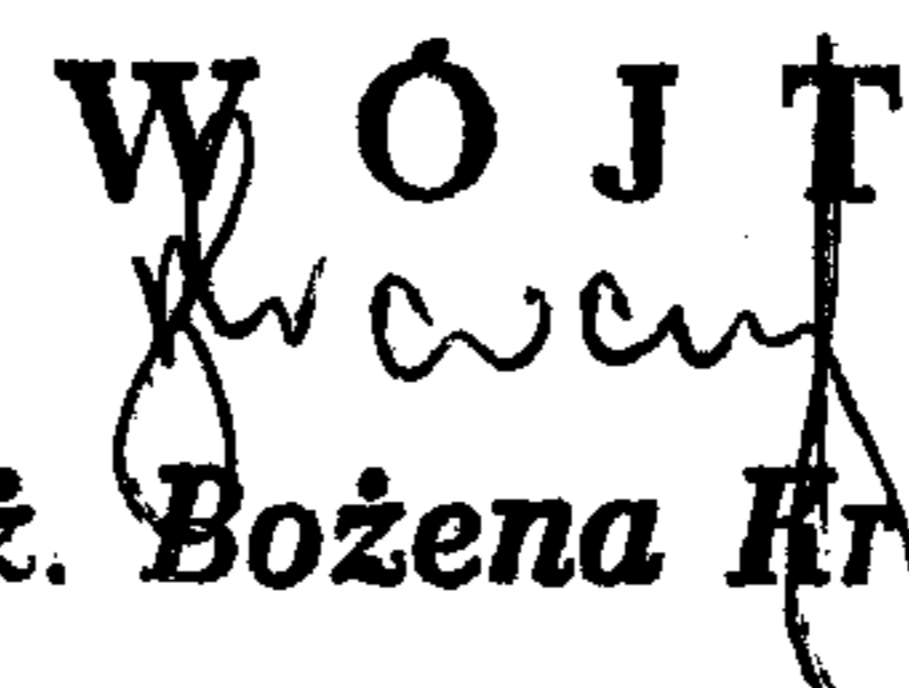
2020-11-25 (piątek)

1. Chlorowanie studni, zbiorników na wodę oraz sieci wodociągowej.
2. Monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie.

Opracował

Zatwierdził

**Z-ca KIEROWNIKA**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
  
**Leszek Pełha**

**W O J T**  
  
**mgr inż. Bożena Krawczyk**